

No: Dz2020104846



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人: 广东敏华电器有限公司

产品型号名称: M-ZLZC-E14W6503 型集中控制型消防应急照明灯具

检验类别: 变更确认检验

国家消防电子产品质量监督检验中心

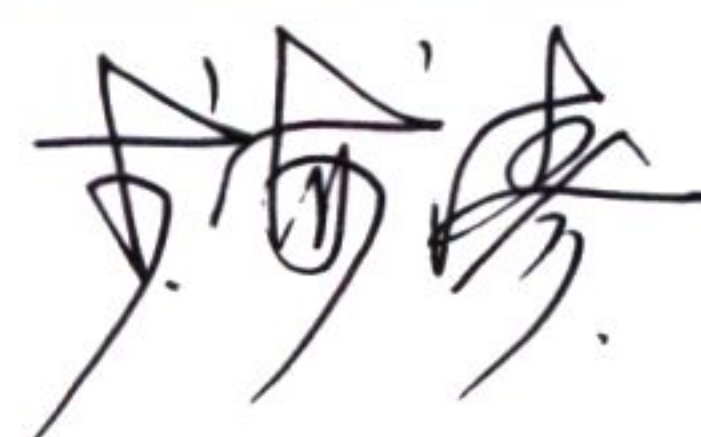
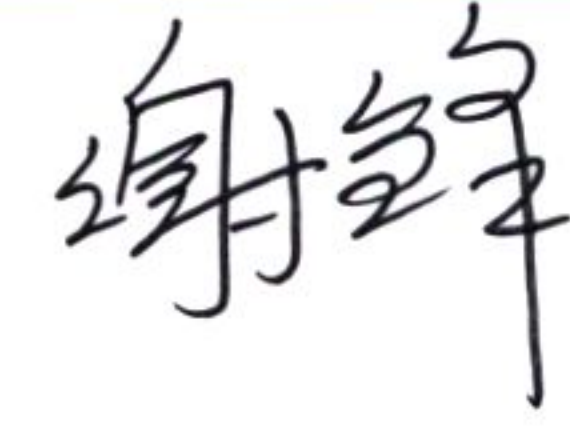
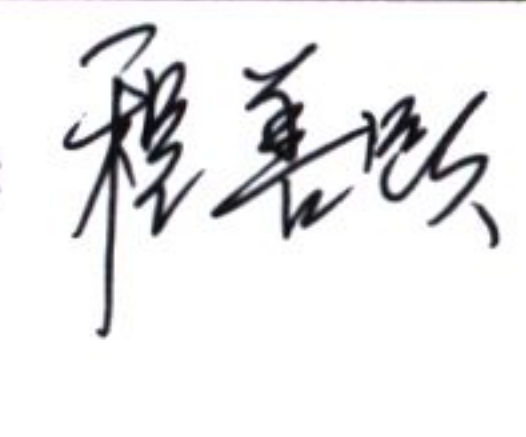


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020104846

共 4 页 第 1 页


产品名称	集中控制型消防应急照明灯具	型 号	M-ZLZC-E14W6503
认证委托人	广东敏华电器有限公司	检验类别	变更确认检验
生产者	广东敏华电器有限公司	生产日期	2020 年 9 月
生产企业	广东敏华电器有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 9 月 22 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、耐压试验、振动试验、冲击试验、外壳防护等级试验		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: right;">签发日期: 2020 年 11 月 20 日</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020104846

共 4 页 第 2 页

认证委托人	广东敏华电器有限公司		
通信地址	江门市荷塘镇为民闲步工业区		
联系电话	0750-3739999	传 真	0750-3735788
产品照片			
			

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020104846

共 4 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中控制型消防应急照明灯具
- 2) 型号: M-ZLZC-E14W6503
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 广东敏华电器有限公司
- 5) 生产企业: 广东敏华电器有限公司
- 6) 生产地址: 广东省江门市荷塘镇为民闲步工业区
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 标称应急状态光通量: 50lm
- 11) 光源名称和参数: LED, DC2.8V-DC3.4V
- 12) 主电功耗: 14W
- 13) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 14) 警告用语: 无
- 15) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 电池: 类别: 锂电池、单节容量: 3.70V 2000mAh、节数: 4 节;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 自带电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 与以下产品配接工作:

广东敏华电器有限公司生产的应急照明控制器和应急照明配电箱。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC2.8V-DC3.4V, 0.1W

型号: NST-001

生产者: 广东拿斯特(国际)照明有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：广东敏华电器有限公司
产品型号：M-ZLZC-E14W6503

No: Dz2020104846
共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：灯管座部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28)	合格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间： 90min 应急转换时间(s)： 0.20 应急工作时间： 113min06s 主电状态转入应急状态的光通量(lm)： 1014.5 放电 80min 后光通量(lm)： 973.4 断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热 元件表面温度($^{\circ}\text{C}$)： 36.6	合格	/
3	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	/
4	振动试验	7.14	试验后，试样主电状态转入应急 状态的光通量(lm)： 996.3	合格	/
5	冲击试验	7.15	试验后，试样主电状态转入应急 状态的光通量(lm)： 985.0	合格	/
6	外壳防护等级 试验	7.23	试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合格	/
以下空白。					